

BERITA ACARA KERUSAKAN ASET

No : LV8.004/BAK2/IT/GM/VI/2026
Date : 22 Mei 2026
To : **Kenley Santoso – Plt. General Manager**
From : **Hendi – IT Supervisor**
CC : **Dewa Gede Ananta – Financial Controller**
Subject : **Damage Report for HDD NVR CCTV**

☐ Urgent ☐ Please Approve ☐ Please Action ☒ FYI ☐ File

Yours faithfully,

Melalui berita acara ini, kami menyampaikan laporan kerusakan aset berupa HDD (Hard Disk Drive) penyimpanan pada NVR (Network Video Recorder) 3 yang digunakan sebagai media penyimpanan rekaman CCTV area hotel, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Aset : HDD 4TB Storage
Lokasi : NVR (Network Video Recorder) 3 – Office Security
Tahun Pembelian : Aset Pembukaan Hotel
Jumlah : 1 (satu) unit

Kronologi Kerusakan

Berdasarkan laporan dari anggota Security Guard Area (SGA), NVR yang berada di ruang pemantauan CCTV mengeluarkan bunyi alarm peringatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim IT telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap unit NVR.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa HDD terdeteksi dengan status "ABNORMAL" pada sistem NVR, sehingga perangkat tidak dapat melakukan proses perekaman (recording) dan penyimpanan rekaman CCTV secara normal.

Untuk memastikan kondisi perangkat, tim IT telah melakukan proses inisialisasi (initialize) ulang pada HDD melalui sistem NVR. Setelah proses tersebut dilakukan, status HDD sempat kembali menjadi normal dan sistem dapat melakukan recording kembali. Namun setelah beberapa saat beroperasi, alarm kembali muncul dan status HDD berubah kembali menjadi "ABNORMAL".

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- HDD mengalami kerusakan (failure) pada media penyimpanan sehingga tidak dapat beroperasi secara normal dan stabil.
- Kerusakan tersebut menyebabkan sistem NVR tidak dapat menyimpan rekaman CCTV secara optimal.
- Perangkat HDD tidak layak digunakan kembali sebagai media penyimpanan rekaman CCTV.
- Penggantian unit HDD direkomendasikan untuk menjaga kontinuitas perekaman CCTV dan mendukung sistem keamanan area hotel.

Demikian berita acara kerusakan aset ini dibuat sebagai dokumentasi dan dasar pertimbangan untuk tindak lanjut manajemen sesuai dengan prosedur yang berlaku.


Proposed by:

Approved by:

Hendi
 IT Supervisor

Kenley Santoso
 Plt. General Manager

Reviewed by
FC

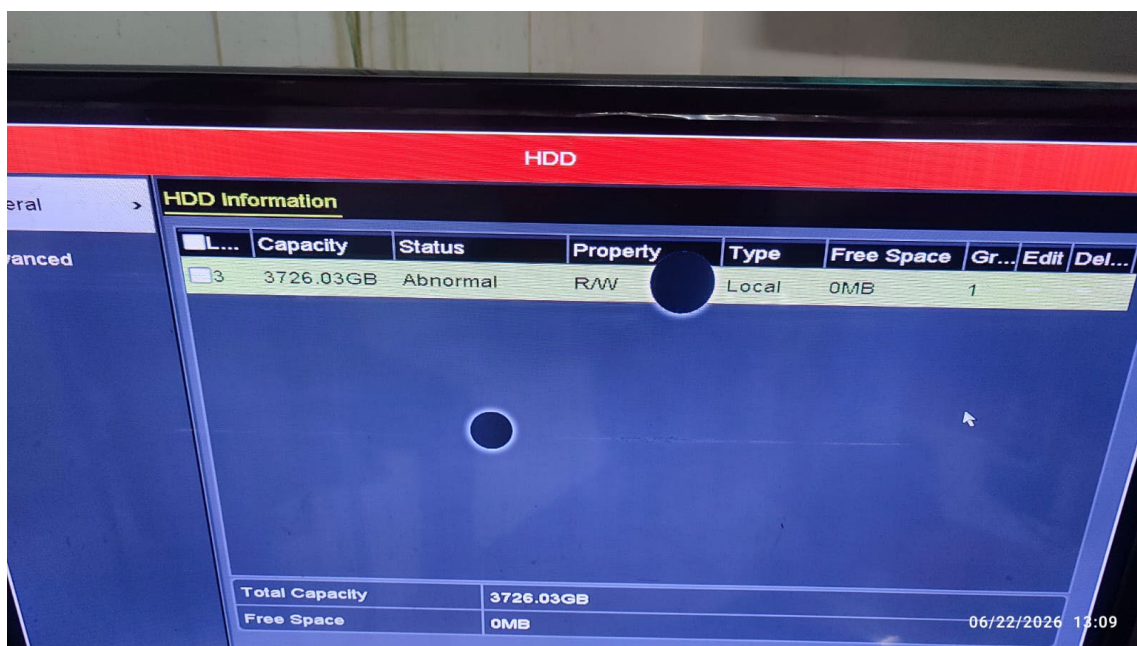

Status HDD NVR